

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)

346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91

fhlaboratoria@guprousv.ru,

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

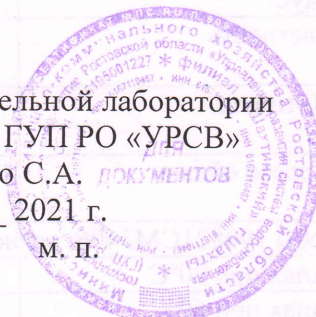
УТВЕРЖДАЮ:

И.о.начальника испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Тищенко С.А.

«14» 08 2021 г.

М. п.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1353/21 от «21» августа 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Октябрьский» ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.Мокроусова, 46

2.1. Фактический адрес: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.Мокроусова, 46

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 19.08.2021г., 12 час 18 мин

6. Акт отбора -

6.1 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образцы отобраны и доставлены заказчиком

7. Цель отбора: заявка № 37 от 11.01.2021г.

8. Точка отбора пробы (образца): х.Веселый, ул.Центральная, 7; х.Калиновка, ул.Центральная, 70; х.Новопавловка, ул.Центральная, 64

9. НД на методику отбора: -




10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 190821СМ3405, 190821СМ3406, 190821СМ3407


Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/ п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 19.08.2021г.					
код пробы 190821СМ3405, регистрационный номер в журнале 3405: х.Веселый, ул.Центральная, 7					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	8,0 ± 3,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4. 207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	1,11 ± 0,22	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4. 213-05 (изд. 2019 г.)
6	Железо общее	0,10 ± 0,02	не более 0,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50- 96 (изд. 2011 г.)
код пробы 190821СМ3406, регистрационный номер в журнале 3406: х.Калиновка, ул.Центральная, 70					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	9,0 ± 3,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4. 207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	1,20 ± 0,24	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4. 213-05 (изд. 2019 г.)
6	Железо общее	0,12 ± 0,03	не более 0,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50- 96 (изд. 2011 г.)
код пробы 190821СМ3407, регистрационный номер в журнале 3407: х.Новопавловка, ул.Центральная, 64					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	9,3 ± 3,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4. 207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	1,25 ± 0,25	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4. 213-05 (изд. 2019 г.)
6	Железо общее	0,11 ± 0,03	не более 0,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50- 96 (изд. 2011 г.)
Микробиологические исследования					
Дата проведения исследований: 19.08.2021г. – 21.08.2021г.					
код пробы 190821СМ3405, регистрационный номер в журнале 3405: х.Веселый, ул.Центральная, 7					
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 190821СМ3406, регистрационный номер в журнале 3406: х.Калиновка, ул.Центральная, 70					
1	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 190821СМ3407, регистрационный номер в журнале 3407: х.Новопавловка, ул.Центральная, 64					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Бабиченко А.А.	
Бактериолог	Белова М.В.	
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Толкование результатов исследований:

Образцы питьевой воды, отобранные по адресам: х.Веселый, ул.Центральная, 7; х.Калиновка, ул.Центральная, 70; х.Новопавловка, ул.Центральная, 64, по исследованным санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

И.о.начальника испытательной лаборатории Тищенко С.А. подпись 