

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)

346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

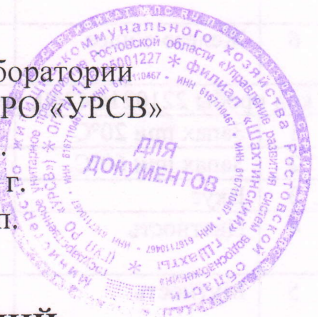
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guproursv.ru,

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.
«22» 10 2021 г.
М. П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1699/21 от «22» октября 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Октябрьский» ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.Крупской, 57

2.1. Фактический адрес: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.Крупской, 57

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 22.10.2021г., 13 час 28 мин

6. Акт отбора -

6.1 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образцы отобраны и доставлены заказчиком

7. Цель отбора: заявка № 37 от 11.01.2021г.

8. Точка отбора пробы (образца): х.Красный Кут, ул.Заречная, 47; п.Новосветловский, ул.Московская, 8; х.Коммуна, ул.Пролетарская, 2 а


9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами


11. Дополнительные сведения: код пробы 221021C4239, 221021C4240, 221021C4241

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 22.10.2021г.					
код пробы 221021С4239, регистрационный номер в журнале 4239: х.Красный Кут, ул.Заречная, 47					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	10,3 ± 2,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,86 ± 0,17	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
6	Железо общее	0,12 ± 0,03	не более 0,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.)
код пробы 221021С4240, регистрационный номер в журнале 4240: п.Новосветловский, ул.Московская, 8					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	9,7 ± 3,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,97 ± 0,19	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
6	Железо общее	0,11 ± 0,03	не более 0,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.)
код пробы 221021С4241, регистрационный номер в журнале 4241: х.Коммуна, ул.Пролетарская, 2 а					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	11,0 ± 2,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,81 ± 0,16	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
6	Железо общее	0,12 ± 0,03	не более 0,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.)

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Бабиченко А.А.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Толкование результатов исследований:

Образцы питьевой воды, отобранные по адресам: х.Красный Кут, ул.Заречная, 47; п.Новосветловский, ул.Московская, 8; х.Коммуна, ул.Пролетарская, 2 а, по исследованным санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 